Půdorysný řez 2 - 2

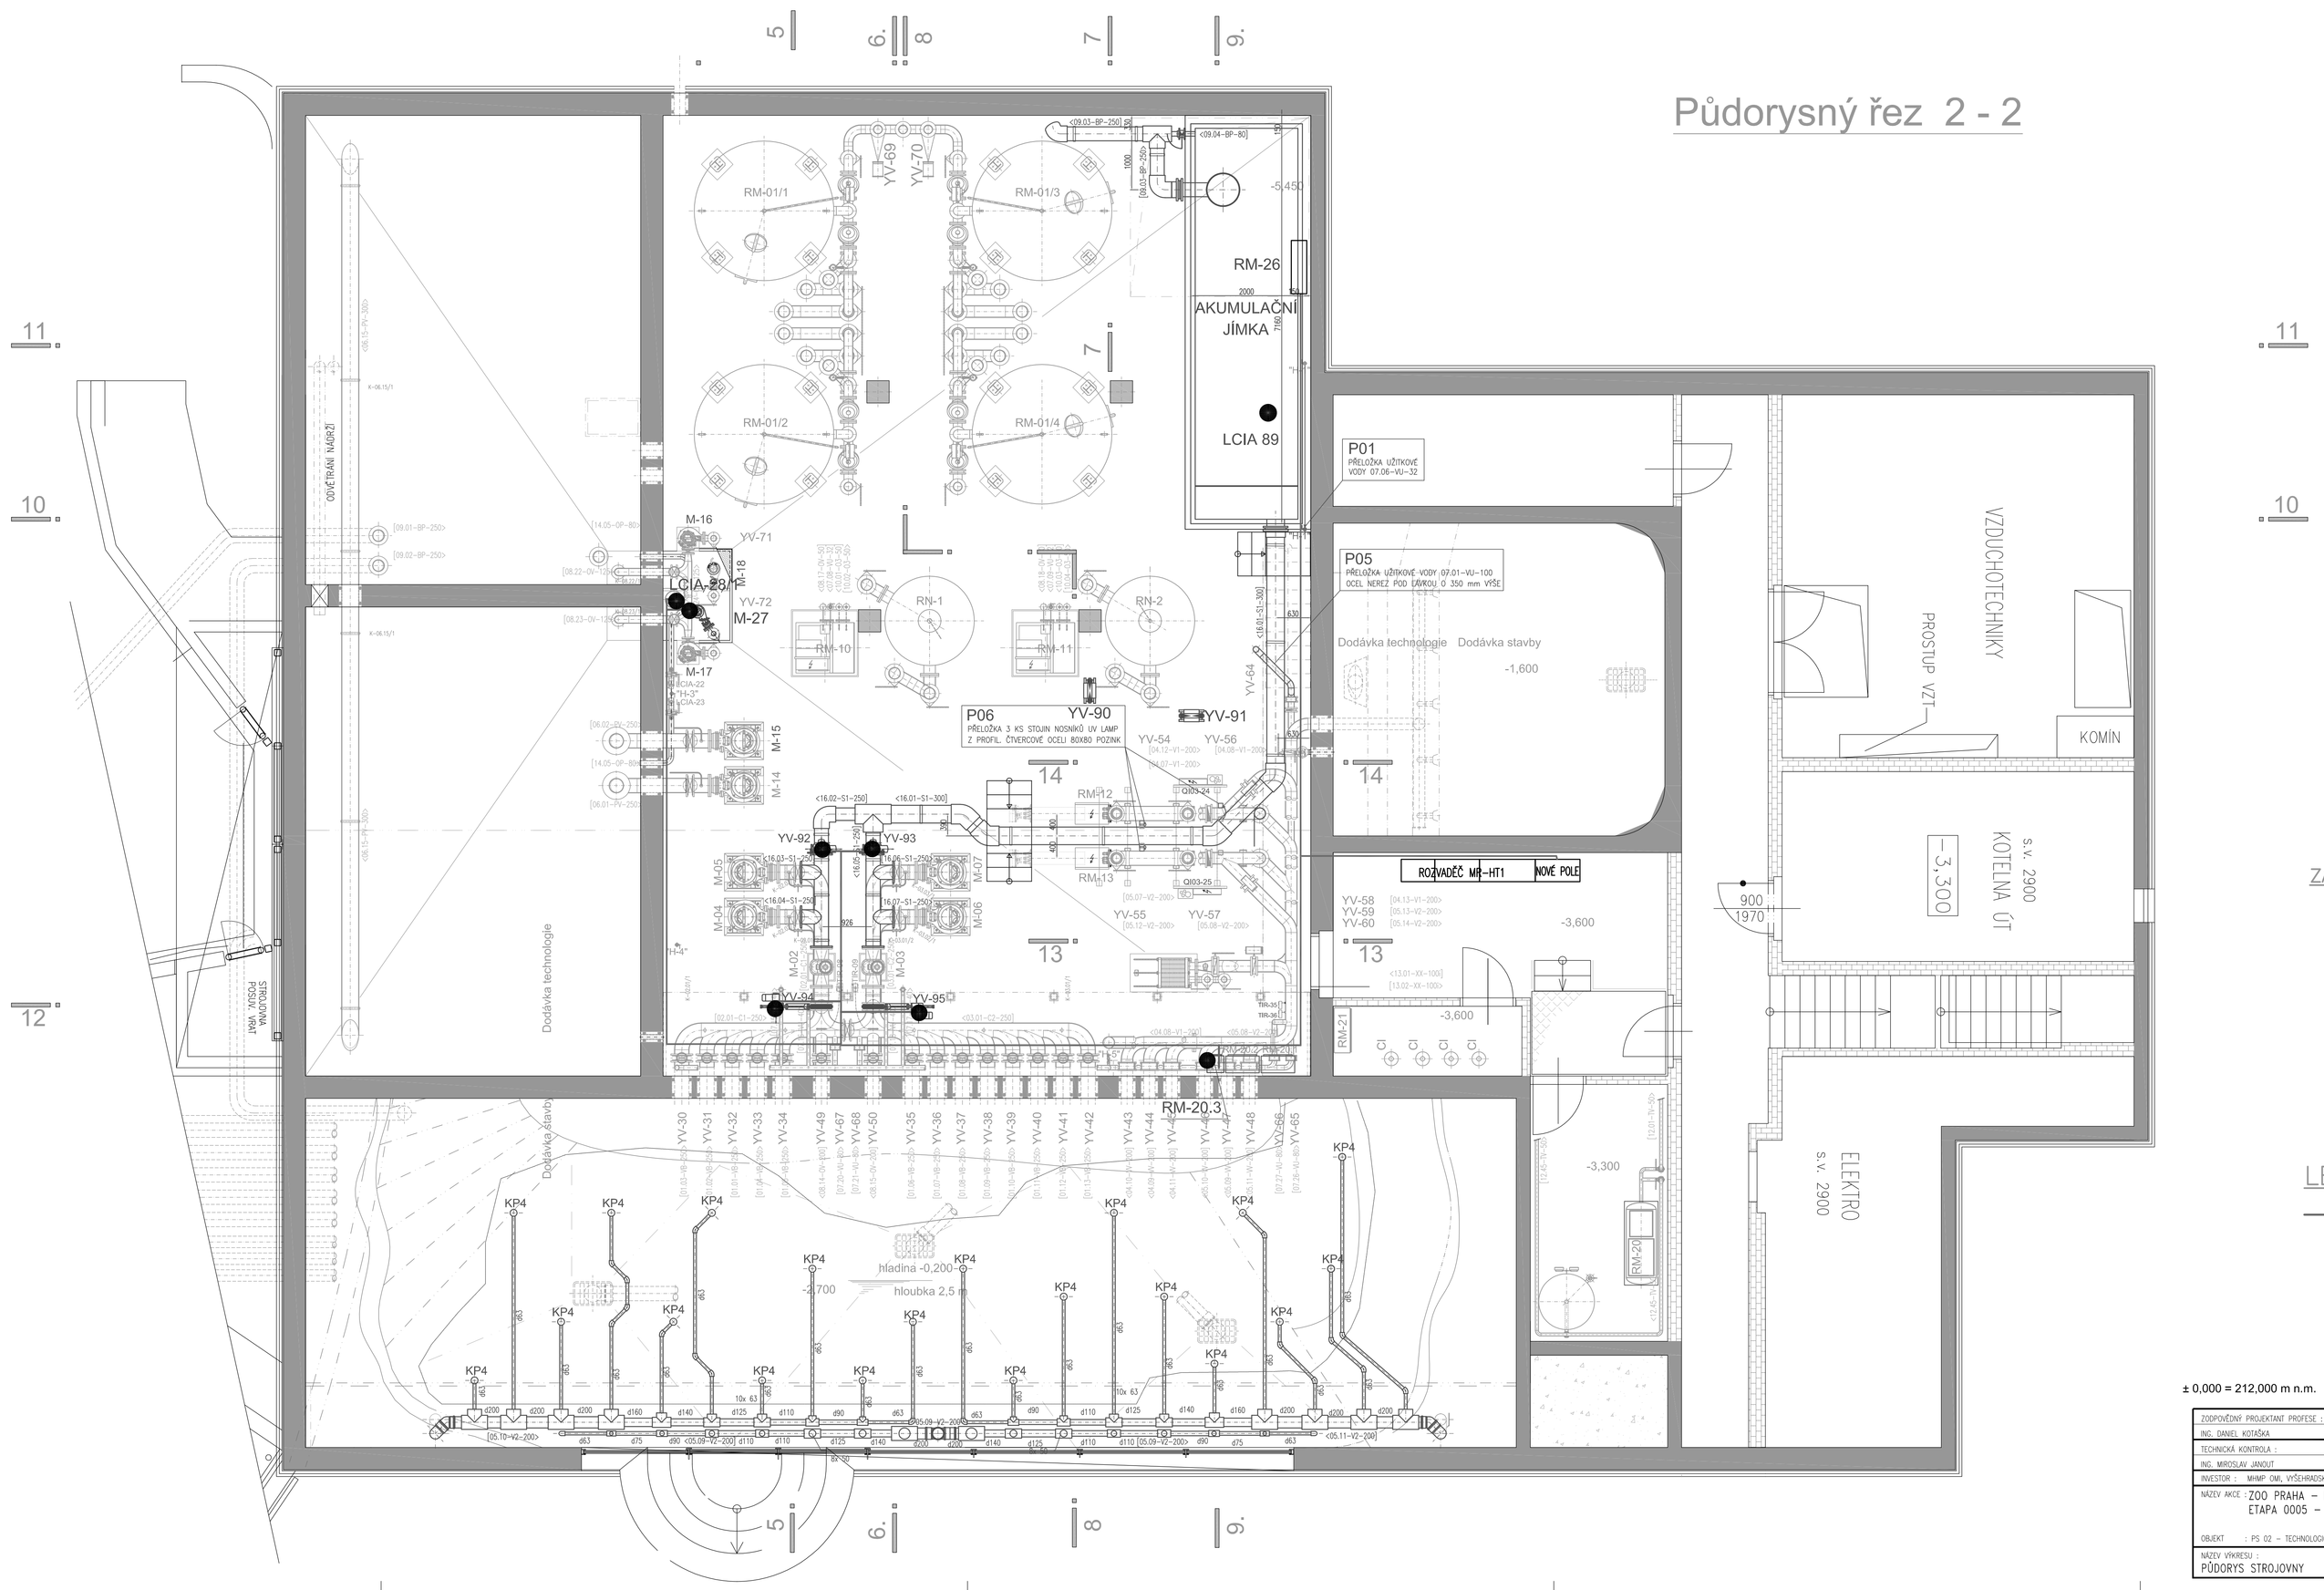

ZÁKLADNÍ ÚDAJE :

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3+N+PE 400/230V AC 50Hz – TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

je volena dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2

Základní ochranou (živých částí)

– IZOLACÍ, KRYTEM

Ochranou při poruše (neživých částí)

– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

– OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

– OCHRANNÝM MALÝM NAPĚTÍM SELV

POSPOJENÍ VODIVÝCH ČÁSTÍ: CY6

LEGENDA

KABELOVÁ TRASA

± 0,000 = 212,000 m n.m.

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : EL	VYPRACOVAL :	JAMA CZ s.r.o. Drachova 68 398 01 Stráž nad Nežárkou IČO: 28120272 tel.: 603 419 602 e-mail: info@jama.cz
ING. DANIEL KOTÁŠKA	JINDŘICH HÁLA	
TECHNICKÁ KONTROLA :		
ING. MIROSLAV JANOUT	ING. JIŘÍ POUR	
INVESTOR : MHMP OML, VYŠEHRADSKÁ 51, 128 00 PRAHA 2		ČÍSLO ZAKÁZKY: PHZOO/08/2013
NÁZEV AKCE : ZOO PRAHA – HROŠINEC A SLONINEC ETAPA 0005 – DOPLNĚNÍ ČIŠTĚNÍ VODY V EXPOZICI HROCHŮ		FORMÁT A4: 3
		DRUH PROJEKTU: DR
OBJEKT : PS 02 – TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ		DATUM: 09. 2013
		MĚŘÍTKO:
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS STROJOVNY		ČÍSLO VÝKRESU : 5 / PARÉ Č.: