

Rozvodnice R1

Typ provedení : Oceloplechová rozvodnice - 168 modulů

Krytí : Krytí IP 31/20 - třída izolace II
Rozměry : 550 x 1100 x 110 mm - zapuštěná
Přívod : Horem
Vývody : Nahoru
Jmenovitý proud : 100 A
Zkratová odlonost : do 10 kA

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇKOVÁ - DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÉ CHRÁNIČE

PARÉ:

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--|---------|
| ATELIER M | | | U průhonu 466/22, Praha 7, 170 04 Tel./fax.: 266 311 198 IČ: 13827561, DIČ: CZ5402191993 | |
| VYPRACOVAL: | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | D.1.4.4.7 | |
| Ing. Zdeněk Böhm | Ing. Zdeněk Böhm | Ing. Stanislav Marek | | |
| INVESTOR: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7, 171 00 | | | | |
| MÍSTO AKCE: | Areal ZOO Praha, U Trojského Zámku 120/3, Praha 7, 171 00 | | STUPEŇ: | DSP |
| NÁZEV AKCE: | REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ NA WC PRO NÁVŠTĚVNÍKY | | DATUM: | 02/2017 |
| VÝKRES: ROZVODNICE R1 | | | FORMÁT: | 8x A4 |
| | | | MĚŘÍTKO: | |
| | | | ZAK. ČÍSLO: | 22/2016 |

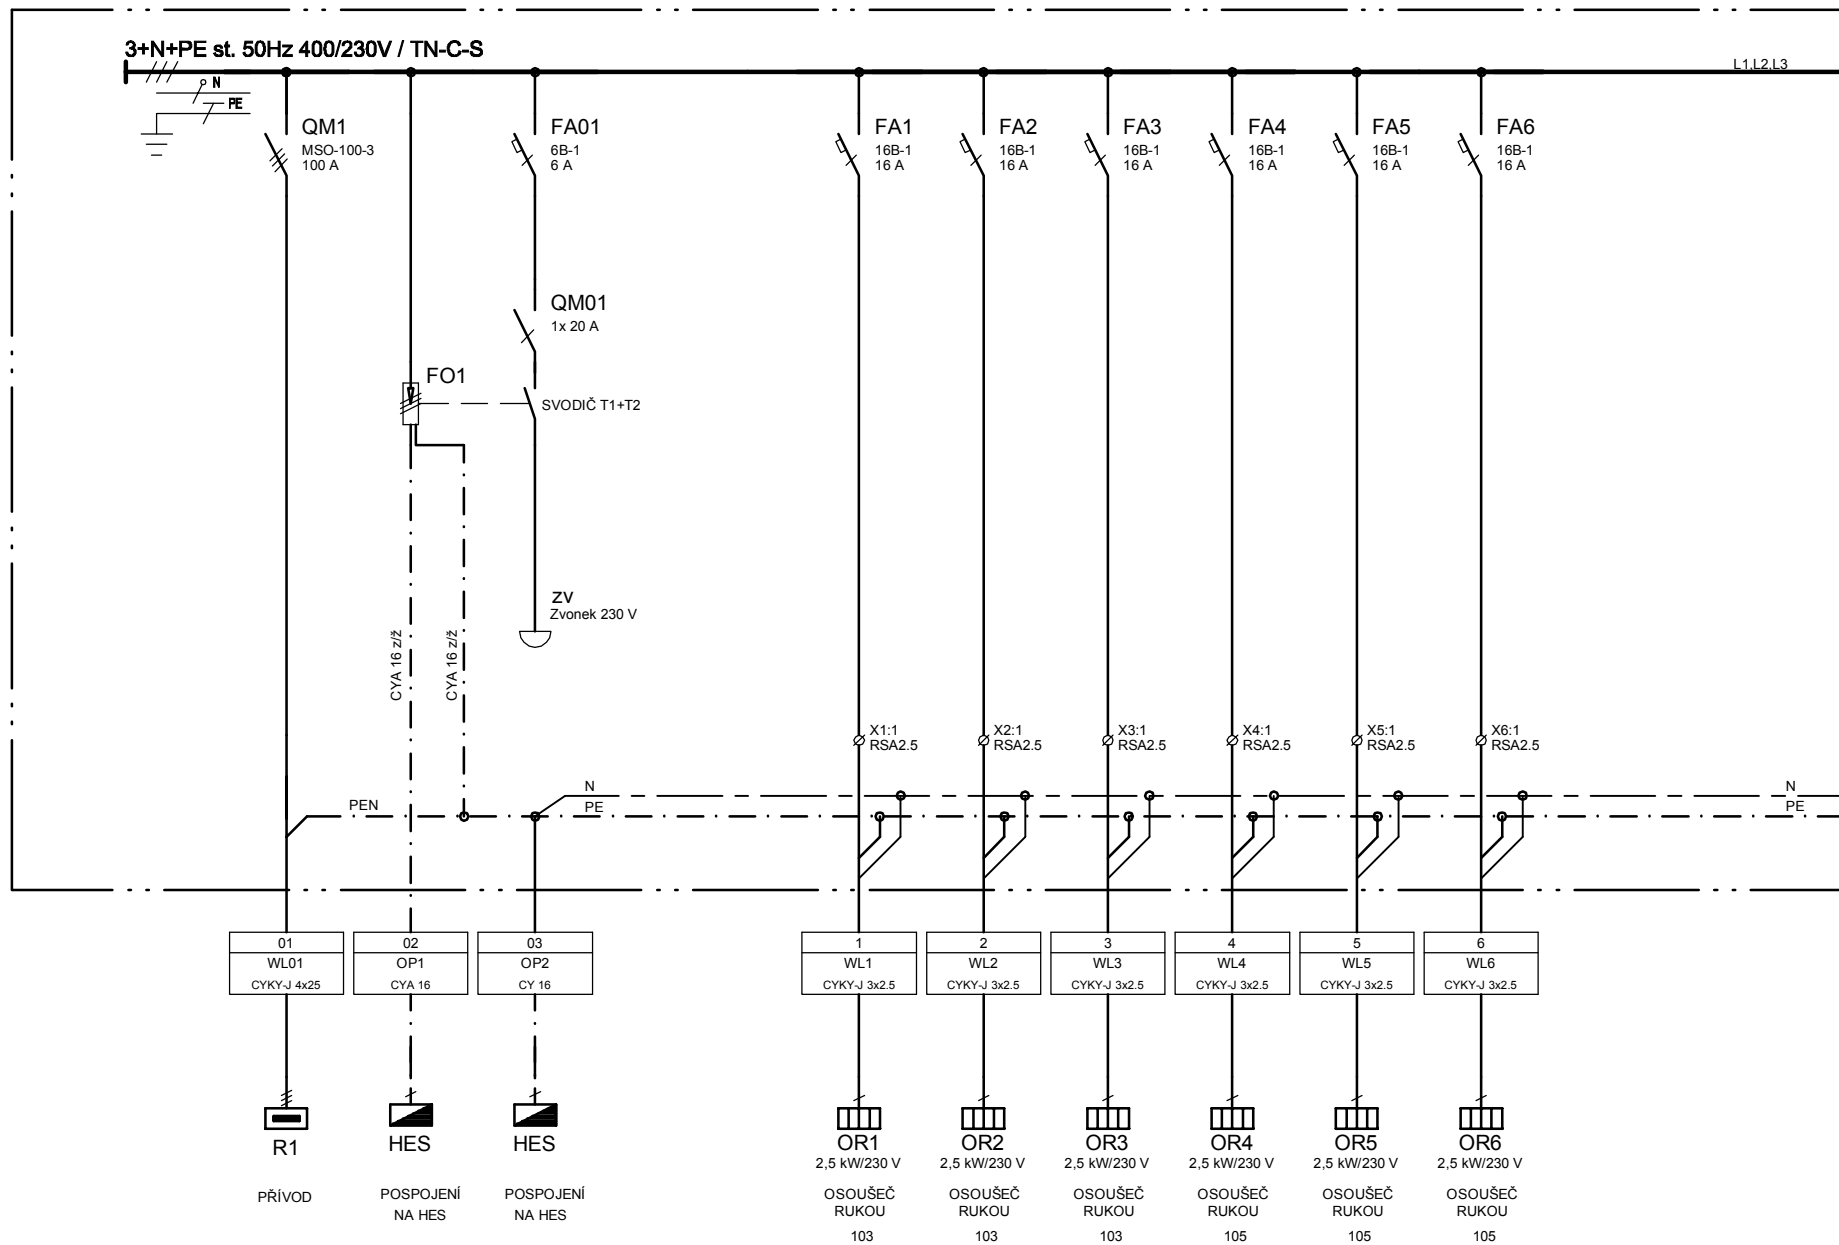A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Vypracoval: Ing. Böhm

Kontroloval:

Datum : 02/2017

AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ
NA WC PRO NÁVŠTĚVNÍKY
ELEKTROINSTALACE

ING. ZDENĚK BŮHM
projekt elektro
NECHVÍLOVA 1855
148 00 PRAHA 11

Investor: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Obsah:

ROZVODNICE R1

Zak.číslo: E-1708

Změna/Datum:

Měřítka:

A.K.: E-1708

V.č.:


D.1.4.4.7

Listů: 8


List:

1



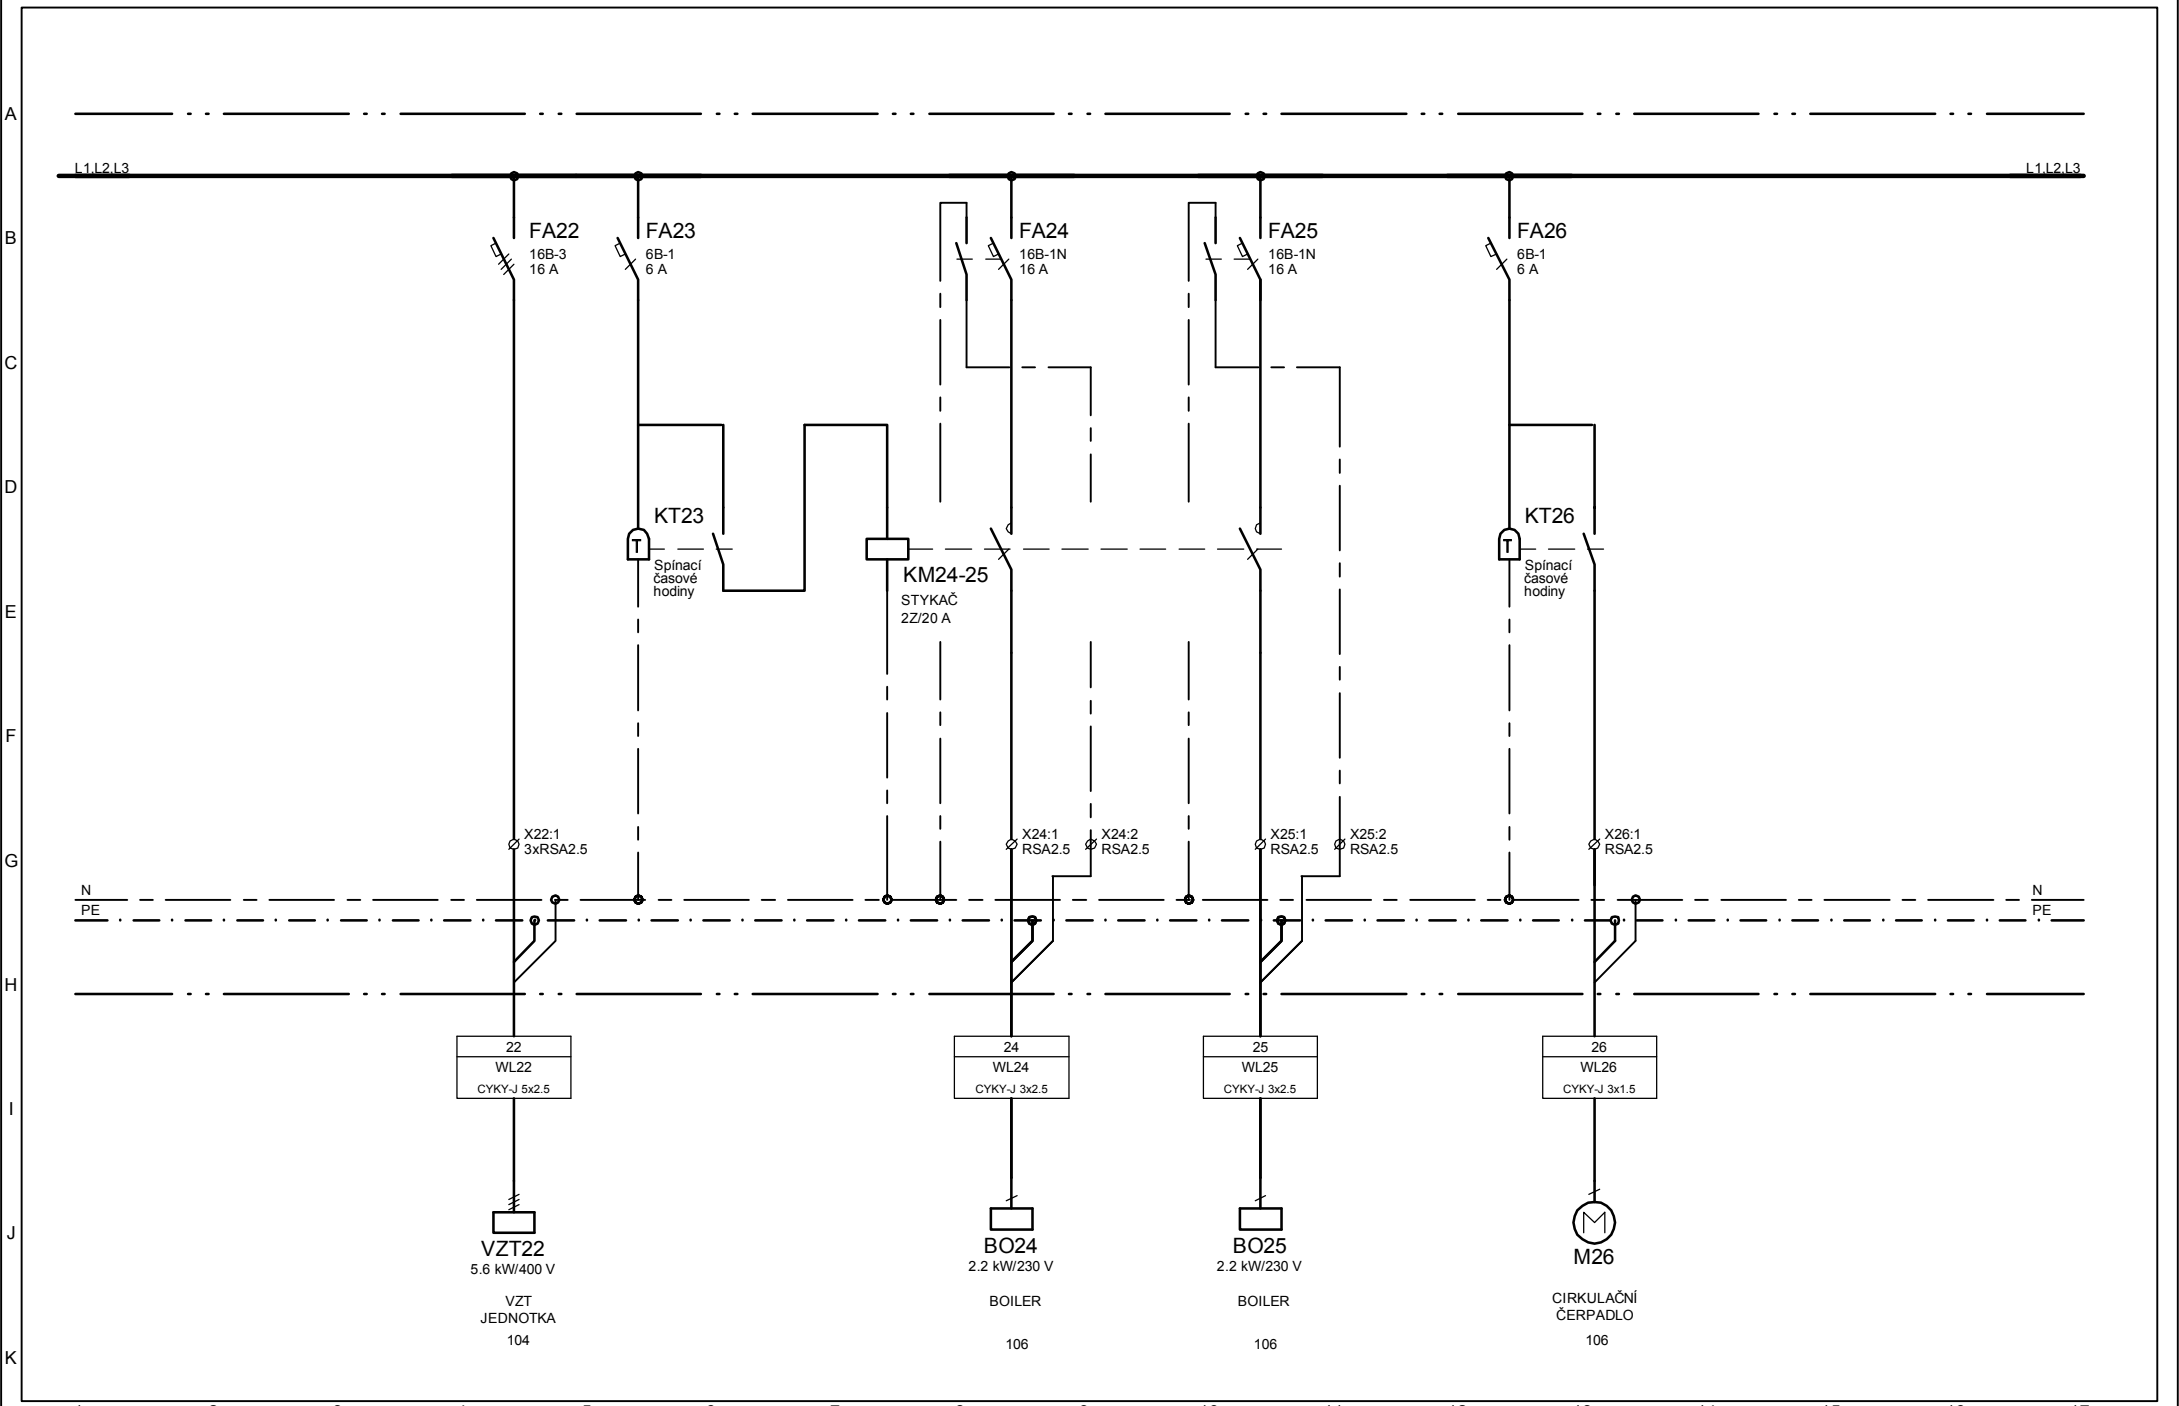

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|-------------------|----|-----------------|----|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Vypracoval: Ing. Böhm | | | AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ NA WC PRO NÁVŠTĚVNÍKY ELEKTROINSTALACE | | | | ING. ZDENĚK BÖHM <i>projekce elektro</i> NECHVÍLOVA 1855 148 00 PRAHA 11 | | | Investor: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 | | | Zak.číslo: E-1708 | | A.K.: E-1708 | | Listů: 8 |
| Kontroloval: | | | | | | | | | | Obsah: ROZVODNICE R1 | | | Změna/Datum: | | V.č.: D.1.4.4.7 | | List: 3 |
| Datum : 02/2017 | | | | | | | | | | | | | Měřítko: | | | | |

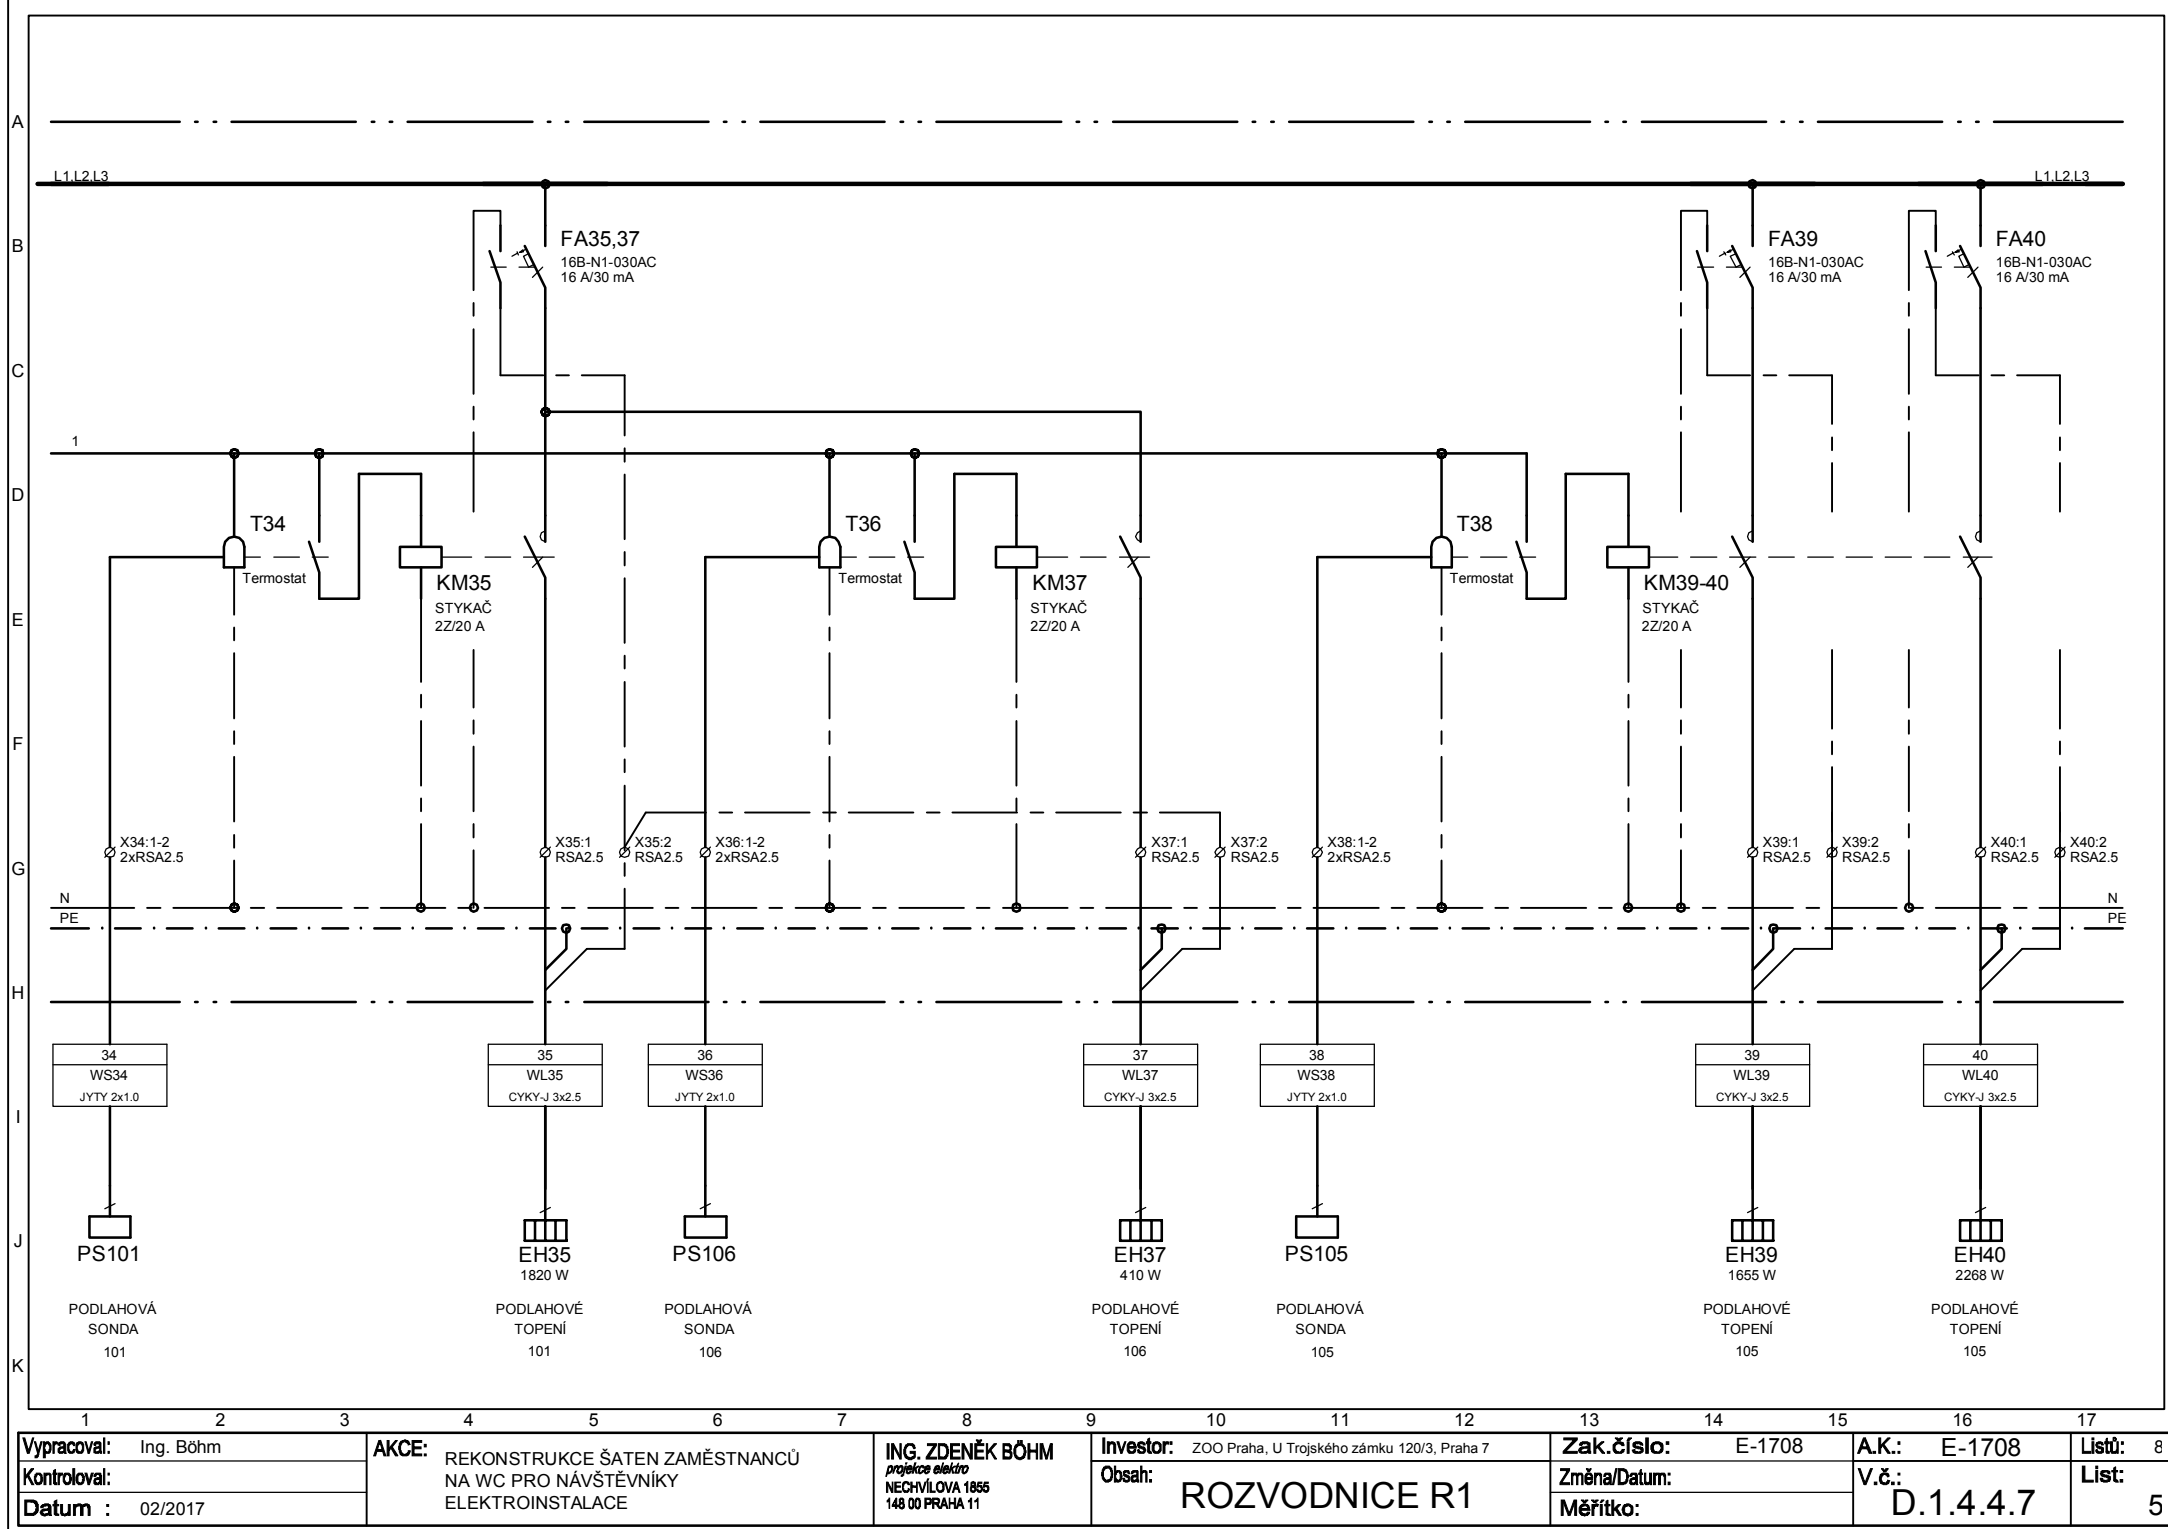

Vypracoval: Ing. Böhm
Kontroloval:
Datum : 02/2017

AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ
NA WC PRO NÁVŠTĚVNÍKY
ELEKTROINSTALACE


ING. ZDENĚK BŮHM
projekt elektro
NECHVÍLOVA 1855
148 00 PRAHA 11

Investor: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7
Obsah: ROZVODNICE R1


Zak. číslo: E-1708
Změna/Datum:
Měřítka:


A.K.: E-1708
V.č.: D.1.4.4.7

Líst: 8
List: 5

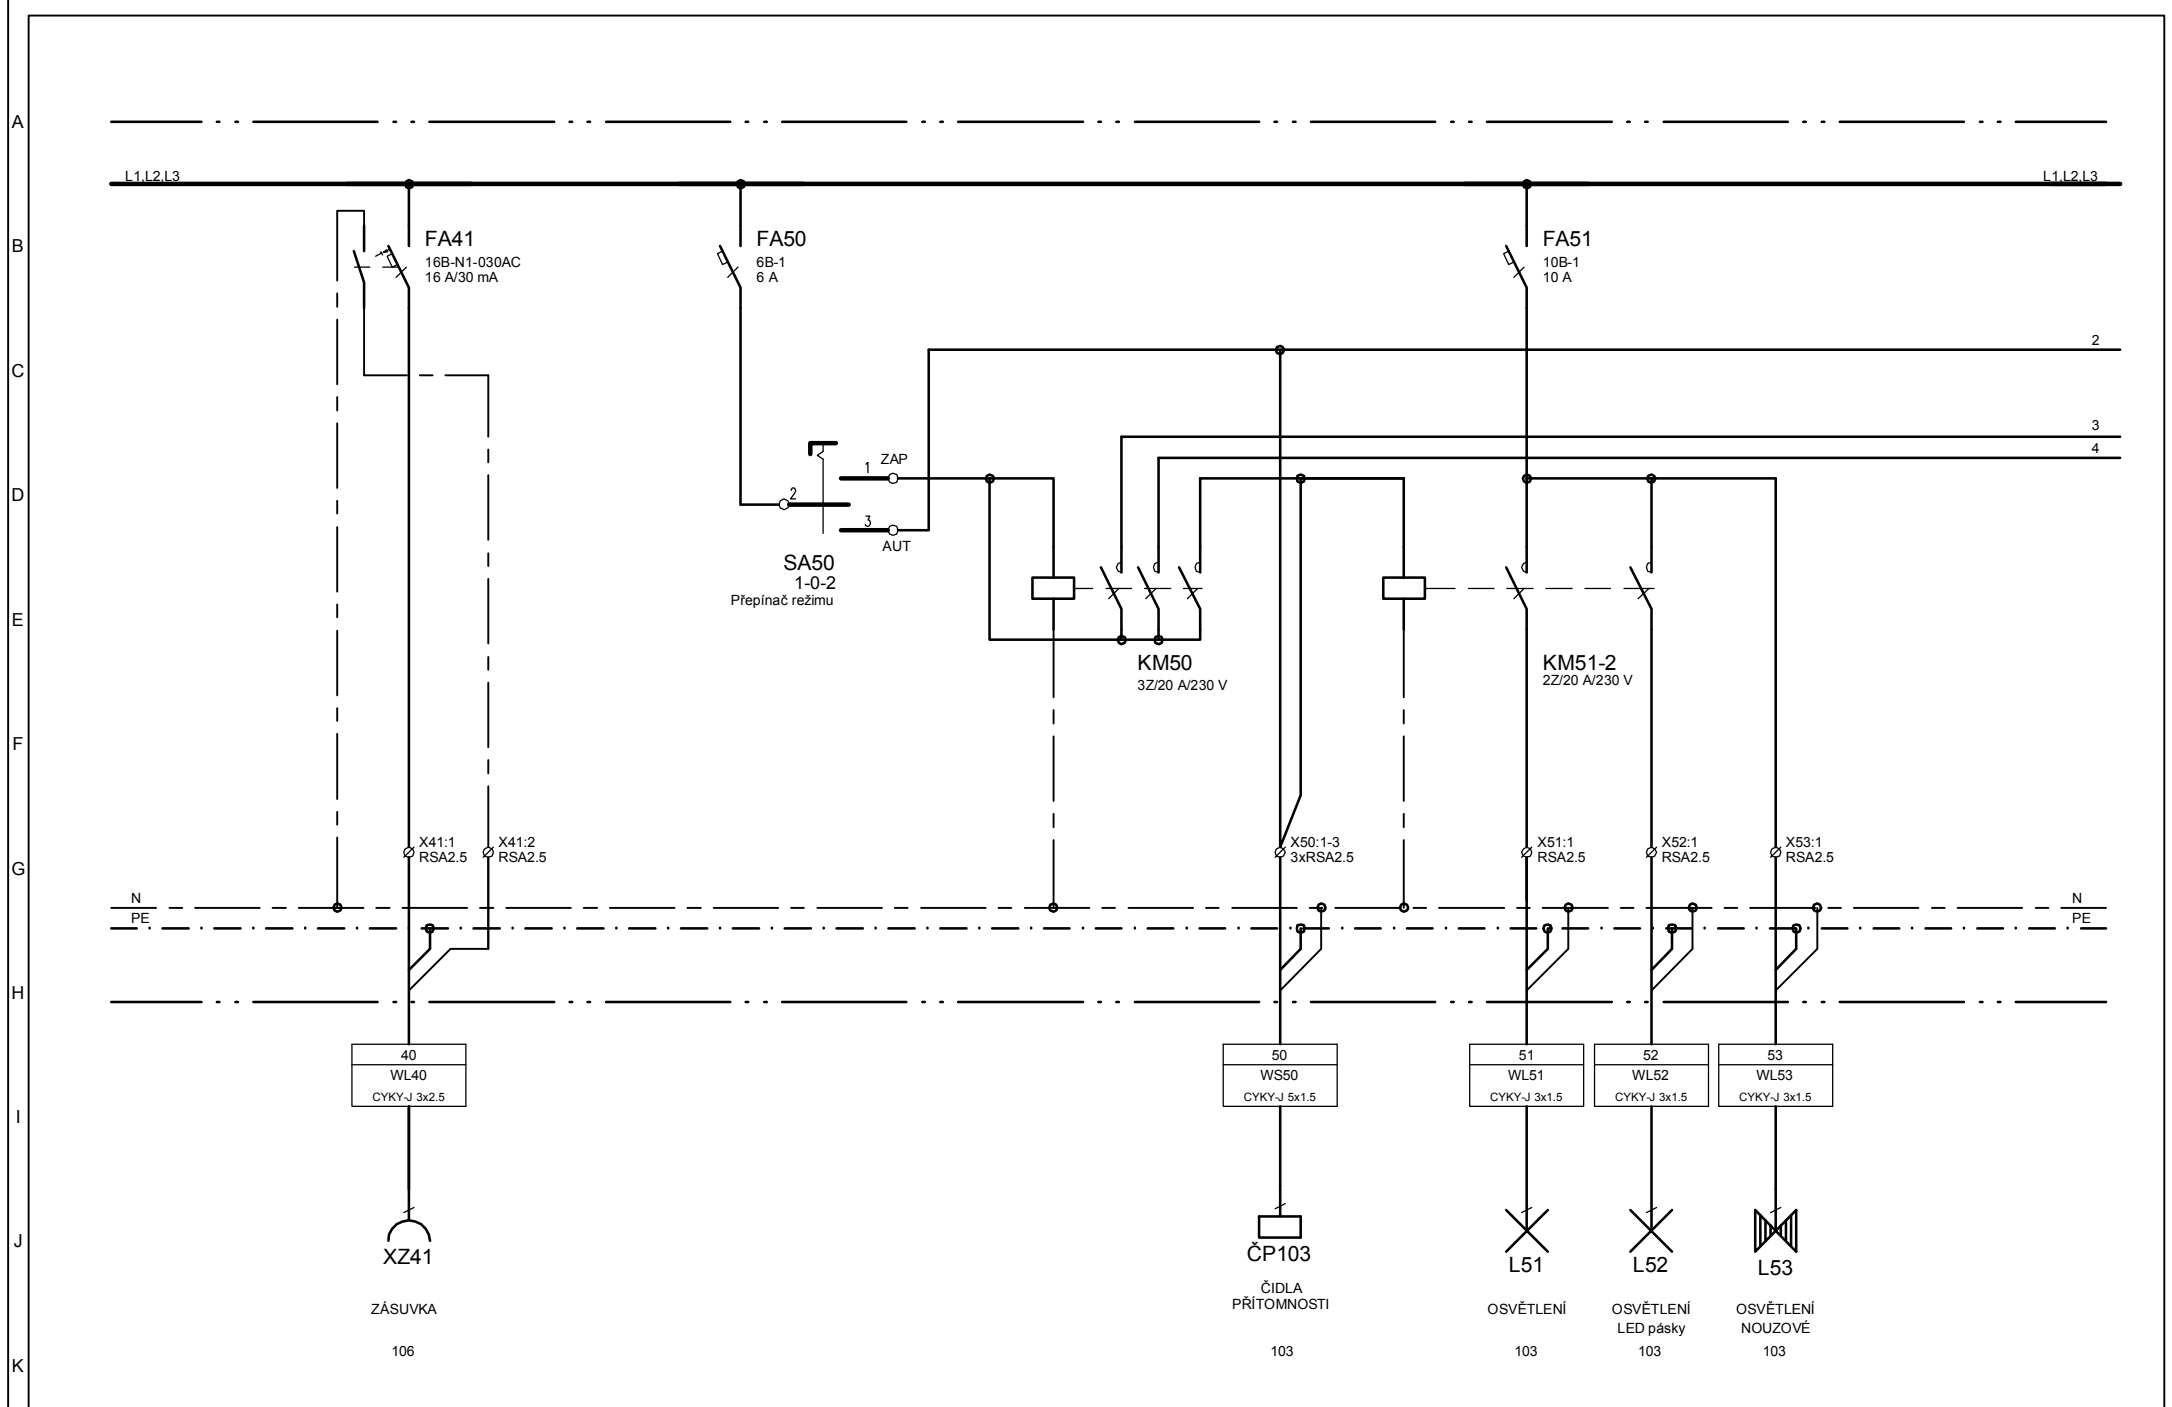

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|----|---|----|--|----|--|----|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Vypracoval: Ing. Böhm Kontroloval: Datum : 02/2017 | | | AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ NA WC PRO NÁVŠTĚVNÍKY ELEKTROINSTALACE | | | | ING. ZDENĚK BŮHM <i>projekt elektro</i> NECHVÍLOVA 1855 148 00 PRAHA 11 | | | Investor: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Obsah: ROZVODNICE R1 | | Zak.číslo: E-1708 Změna/Datum: Měřítka: | | AK.: E-1708 V.č.: D.1.4.4.7 | | Lístů: 8 List: 6 |



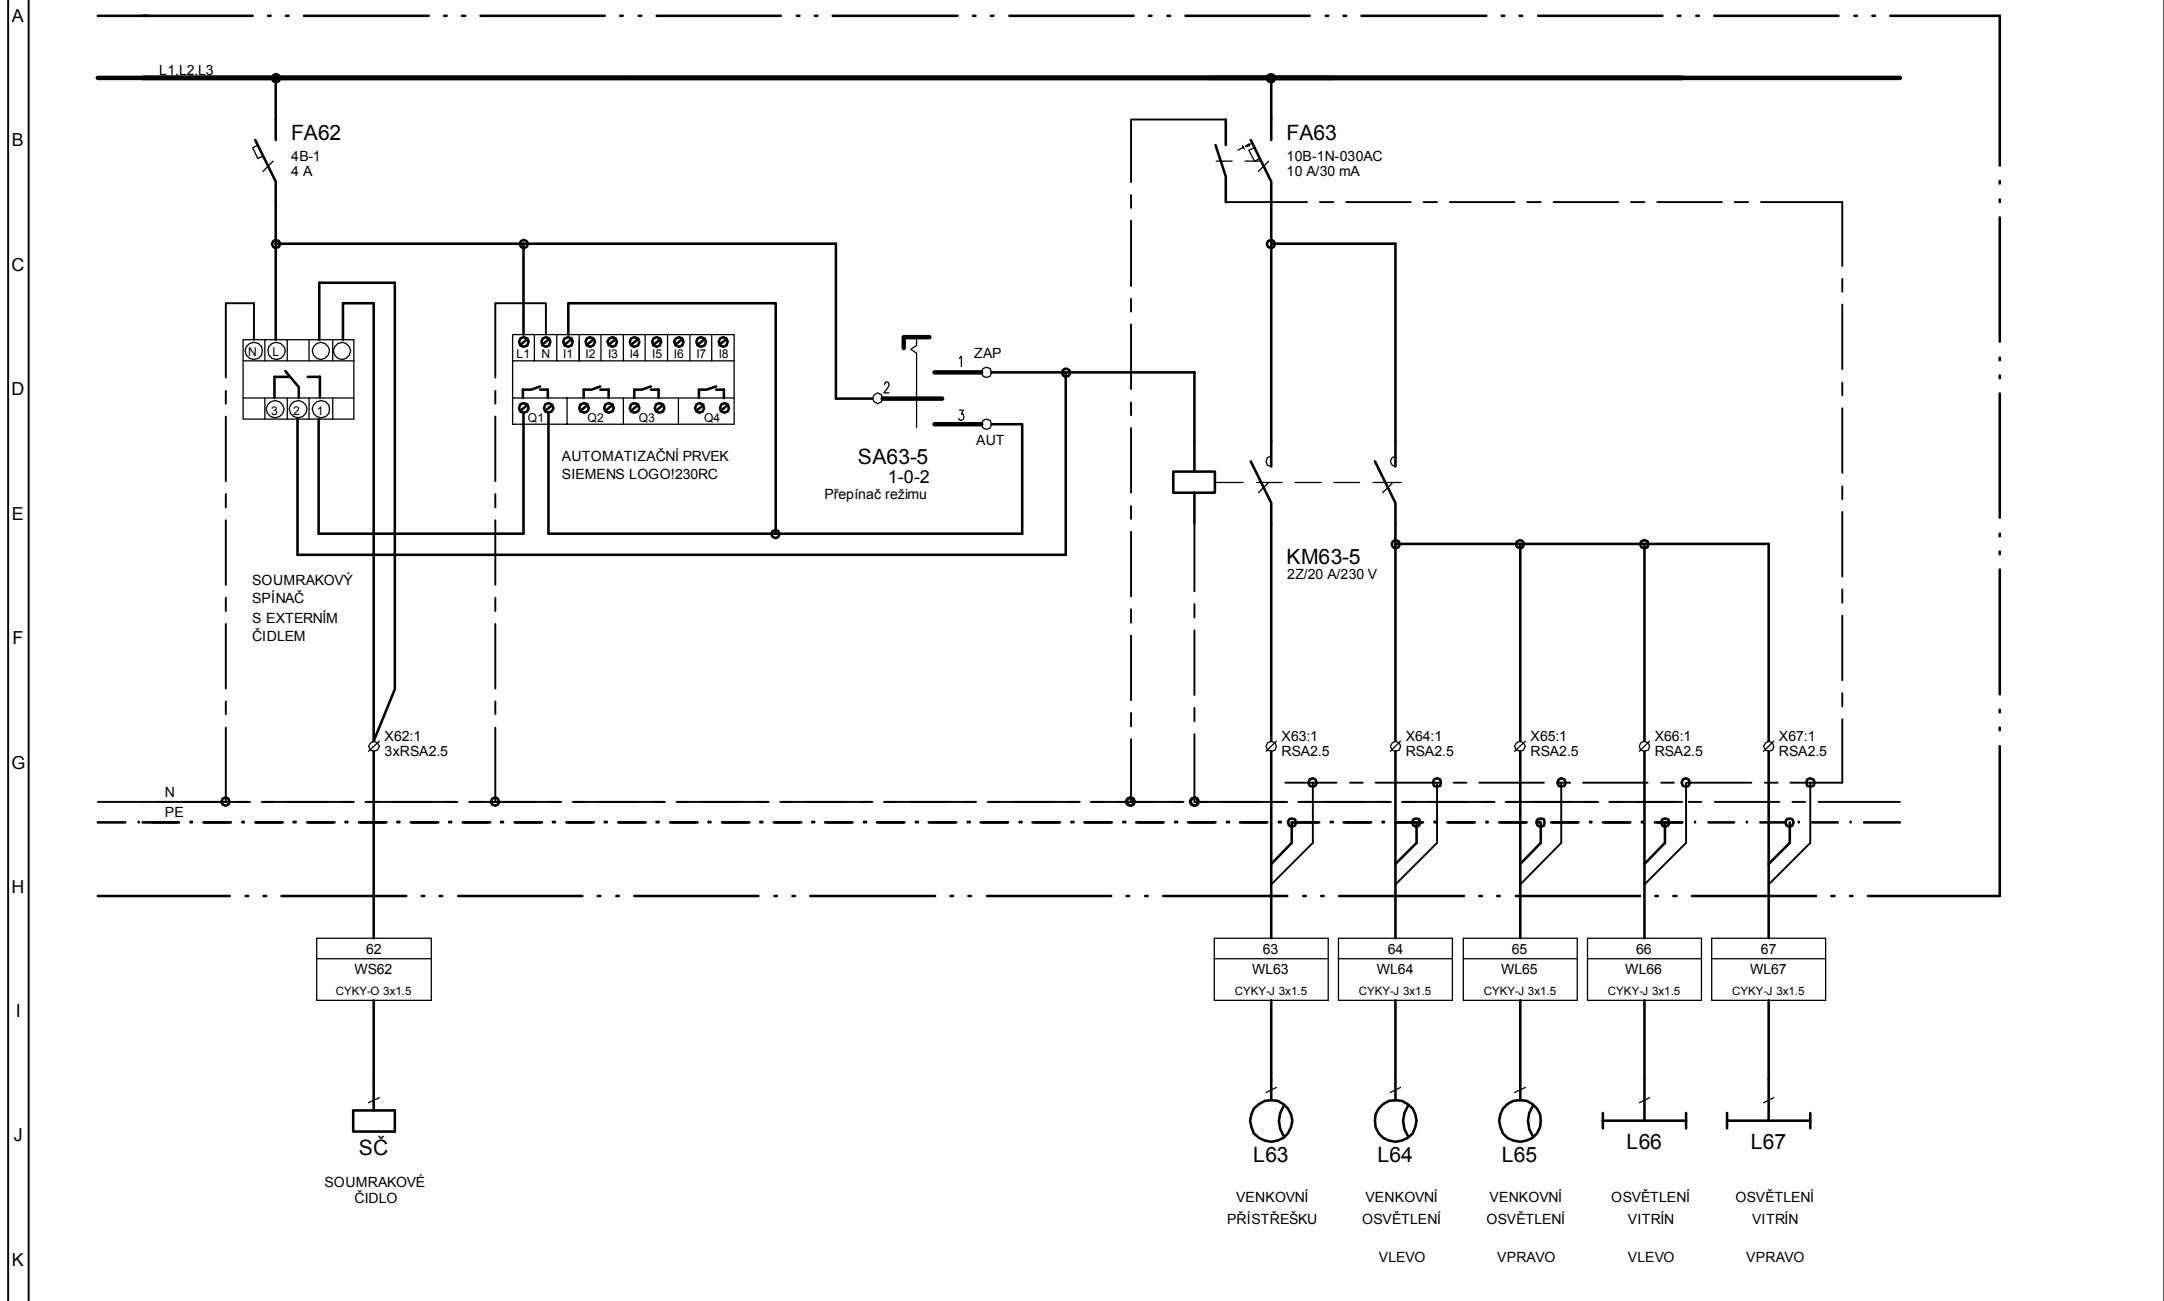

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|----|----|----|-------------------|----|-----------------|----|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Vypracoval: Ing. Böhm | | | AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ NA WC PRO NÁVŠTĚVNÍKY ELEKTROINSTALACE | ING. ZDENĚK BŮHM <i>projekt elektro</i> NECHVÍLOVA 1855 148 00 PRAHA 11 | | | | Investor: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 | | | | Zak.číslo: E-1708 | | A.K.: E-1708 | | Listů: 8 |
| Kontroloval: | | | | | | | | Obsah: ROZVODNICE R1 | | | | Změna/Datum: | | V.č.: D.1.4.4.7 | | List: 8 |
| Datum : 02/2017 | | | | | | | | | | | | Měřítko: | | | | |