

PARÉ:

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--|---------|
| ATELIER M | | | U průhonu 466/22, Praha 7, 170 04 Tel./fax.: 266 311 198 IČ: 13827561, DIČ: CZ5402191993 | |
| VYPRACOVAL: | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | PŘÍLOHA Č.: D.1.4.4.2 | |
| Ing. Zdeněk Böhm | Ing. Zdeněk Böhm | Ing. Stanislav Marek | | |
| INVESTOR: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7, 171 00 | | | | |
| MÍSTO AKCE: | Areal ZOO Praha, U Trojského Zámku 120/3, Praha 7, 171 00 | | STUPEŇ: | DSP |
| NÁZEV AKCE: | REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ NA WC PRO NÁVŠTĚVNÍKY | | DATUM: | 02/2017 |
| VÝKRES: | LEGENDA SVÍTIDEL | | FORMÁT: | 9x A4 |
| | | | MĚŘÍTKO: | |
| | | ZAK. ČÍSLO: | 22/2016 | |



Označení : **E1**

Popis : LED pásek 12 V - 20 W / 2070 lm / m - 4000-4500 K - denní bílá
Samolepicí
Instalace na přisazený hliníkový profil

Zdroj : 20 W / 1 m / 12 V DC

Krytí : IP 20

Referenční výrobek : SB3-600

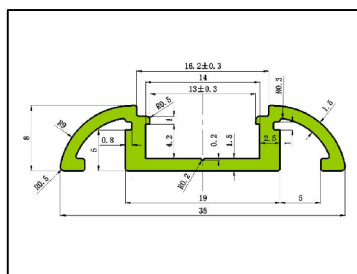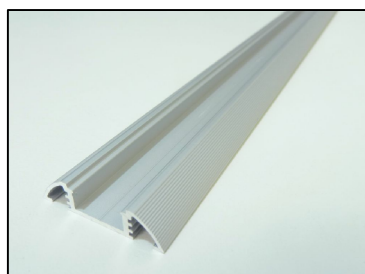

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| LIST C.: 1 LISTU: 9 | LEGENDA | | | ARCHIVNI CÍSLO: |
| | | | | E-1708 |
|  | OBJ.C.,PJ: ELEKTRO | ZAK.CÍSLO: E-1708 | AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTANCŮ NA WC | VYKRES CÍSLO: D.1.4.4.2 |
| | PROVEDL: Ing. Böhm | DATUM: 02/2017 | INVESTOR: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 | |

Označení : **E2**




Popis : Venkovní přísazené svítidlo
Výška 165 mm, průměr 110 mm
Kov a plast, barva černá

Zdroj : LED E27 14,5 W - 4000 K - 1522 lm

Krytí : IP 44

Referenční výrobek : Nowodvorski 3406 Rock I Plafon
Osram Superstar LED E27 14,5 W - 4000 K - 1522 lm

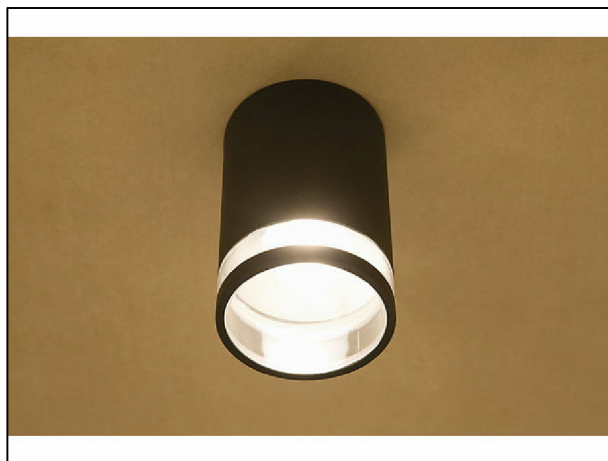

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|------------------|
| LIST C.: 2 LISTU: 9 | LEGENDA | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: |
| | OBJ.C.,PJ: ELEKTRO | ZAK.ČÍSLO: E-1708 | AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTANCŮ NA WC | E-1708 |
|  | PROVEDL: Ing. Böhм | DATUM: 02/2017 | INVESTOR: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 | VYKRES ČÍSLO: |
| | | | | D.1.4.4.2 |

Označení : **E3**





Popis : LED podhledové svítidlo
Průměr 110 mm, výška 70 mm
Hliník, PVC, barva rámečku stříbrná

Zdroj : LED E27 7 W - 4800 K - 560 lm / 230 V

Krytí : IP 20

Referenční výrobek : LED CEILINE II - 7W NW (4800 K) 560 lm

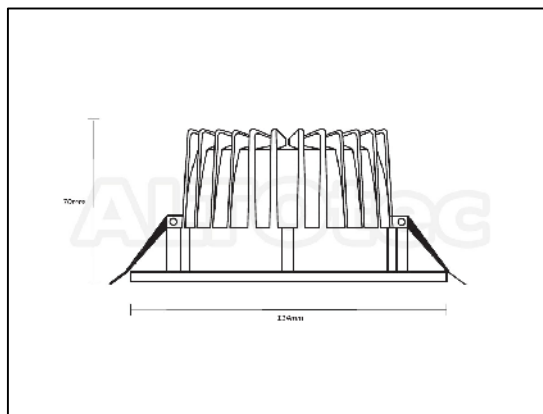

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|
| LIST C.: 3 LISTU: 9 | LEGENDA | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: E-1708 |
|  | OBJ.C.,PJ: ELEKTRO | ZAK.ČÍSLO: E-1708 | AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTANCŮ NA WC | VÝKRES ČÍSLO: D.1.4.4.2 |
| | PROVEDL: Ing. Böhm | DATUM: 02/2017 | INVESTOR: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 | |

Označení : **E4**




Popis : LED podhledové svítidlo
Průměr 230 mm, výška 100 mm
Hliník, PVC, barva rámečku stříbrná

Zdroj : LED E27 20 W - 4800 K - 1700 lm / 230 V

Krytí : IP 20

Referenční výrobek : LED CEILINE II - 20W NW (4800 K) 1700 lm

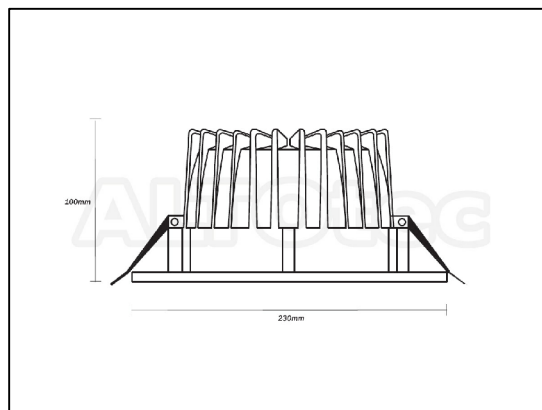

| | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--|------------------|
|  | LEGENDA | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: |
| | | | | E-1708 |
| | OBJ.C., P.J: ELEKTRO | ZAK.ČÍSLO: E-1708 | AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTANCŮ NA WC | VYKRES ČÍSLO: |
| | PROVEDL: Ing. Böhm | DATUM: 02/2017 | INVESTOR: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 | D.1.4.4.2 |

Označení : **E5**



Popis : **Nástěnné venkovní svítidlo**

81 x 120 x 246 mm

Základna hliník, povrch šedočerná antracit, difuzor plast opál

Zdroj : **E27 - A60 - 1x 18 W - 230 V**

Krytí : **IP 44**

Referenční výrobek : **WALDEMAR 18W E27 IP44**



LIST C.: 5
LISTU: 9

LEGENDA

OBJ.C.,PJ:
ELEKTRO

ZAK.CISLO:
E-1708

AKCE:
REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTANCŮ NA WC

PROVEDL:
Ing. Böhm

DATUM:
02/2017

INVESTOR:
ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

E-1708

VÝKRES ČÍSLO:

D.1.4.4.2

Označení : **E6**

E6 

Popis : **Nástěnné / stropní čtvercové svítidlo**
Odlévaný hliník s antracitovou úpravou povrchu v kombinaci s bílým plastem

Zdroj : **2x LED 8 W - 230 V**

Krytí : **IP 44**

Referenční výrobek : **PHILIPS Ecomoods SKIES 17184/93/16 - barva antracitová**



| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| LIST C.: 6 LISTU: 9 | LEGENDA | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: E-1708 |
|  | OBJ.C.,PJ: ELEKTRO | ZAK.CÍSLO: E-1708 | AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTANCŮ NA WC | VÝKRES ČÍSLO: D.1.4.4.2 |
| | PROVEDL: Ing. Böhm | DATUM: 02/2017 | INVESTOR: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 | |

Označení : **E7**



Popis : Prachotěsné zářivkové svítidlo s odolností proti stříkající vodě
Trubka o vnějším průměru 40 mm z PC (polykarbonát, brava transparentní)
895 x 52 x 56 mm

Zdroj : 1x 14 W - 230 V - el. předřadník

Krytí : IP 65

Referenční výrobek : Vyrtych AQUA - 40 - 114-EP, 1x 14 W



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|--|
| LIST C.: 7 LISTU: 9 | LEGENDA | | | ARCHIVNI CISLO: E-1708 |
| | OBJ. C., PJ: ELEKTRO | ZAK. CISLO: E-1708 | AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTANCŮ NA WC | VYKRES CISLO: D.1.4.4.2 |
| Ing. Zdeněk BŮHM projekce elektro ZB | | PROVEDL: Ing. Böhms | DATUM: 02/2017 | INVESTOR: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 |

Označení : **N1**



Popis : Vestavné LED nouzové autonomní svítidlo
s kruhovou vyzařovací charakteristikou a funkcí autotest
Plast, bílé provedení, elektronický předřadník
Průměr 122 mm, výška 90 mm

Zdroj : 1x LED 3 W - 240 lm - 230 V - 3 hod

Krytí : IP 20

Referenční výrobek : Schrack NLILER023S



| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| LIST C.: 8 LISTU: 9 | LEGENDA | | | ARCHIVNI CISLO: E-1708 |
|  | OBJ.C.,PJ: ELEKTRO | ZAK.CISLO: E-1708 | AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTANCŮ NA WC | VYKRES CISLO: D.1.4.4.2 |
| | PROVEDL: Ing. Böhm | DATUM: 02/2017 | INVESTOR: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 | |

Označení : **N2**

N2 

Popis : Přisazené, nástěnné a vestavné nouzové svítidlo LED piktogramové
s vlastní baterií a funkcí autotest
Délka 250 mm - šířka 34 mm - výška 174 mm

Zdroj : 1x LED 4 W - 230 V - 3 hod - pozorovací vzdálenost 24 m

Krytí : IP 54

Referenční výrobek : Schrack NLKMU033SC



| | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|--|--------------------------------|
| LIST C.: LISTU: | 9 9 | LEGENDA | | | ARCHIVNI CÍSLO: E-1708 |
|  | OBJ.C.,PJ: ELEKTRO | ZAK.CÍSLO: E-1708 | AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTANCŮ NA WC | | VYKRES CÍSLO: D.1.4.4.2 |
| | PROVEDL: Ing. Böhm | DATUM: 02/2017 | INVESTOR: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 | | |